




# Classement des eaux de consommation

Tahiti et Moorea

Centre d'Hygiène et de Salubrité Publique

Taux de conformité, années 2014 - 2015

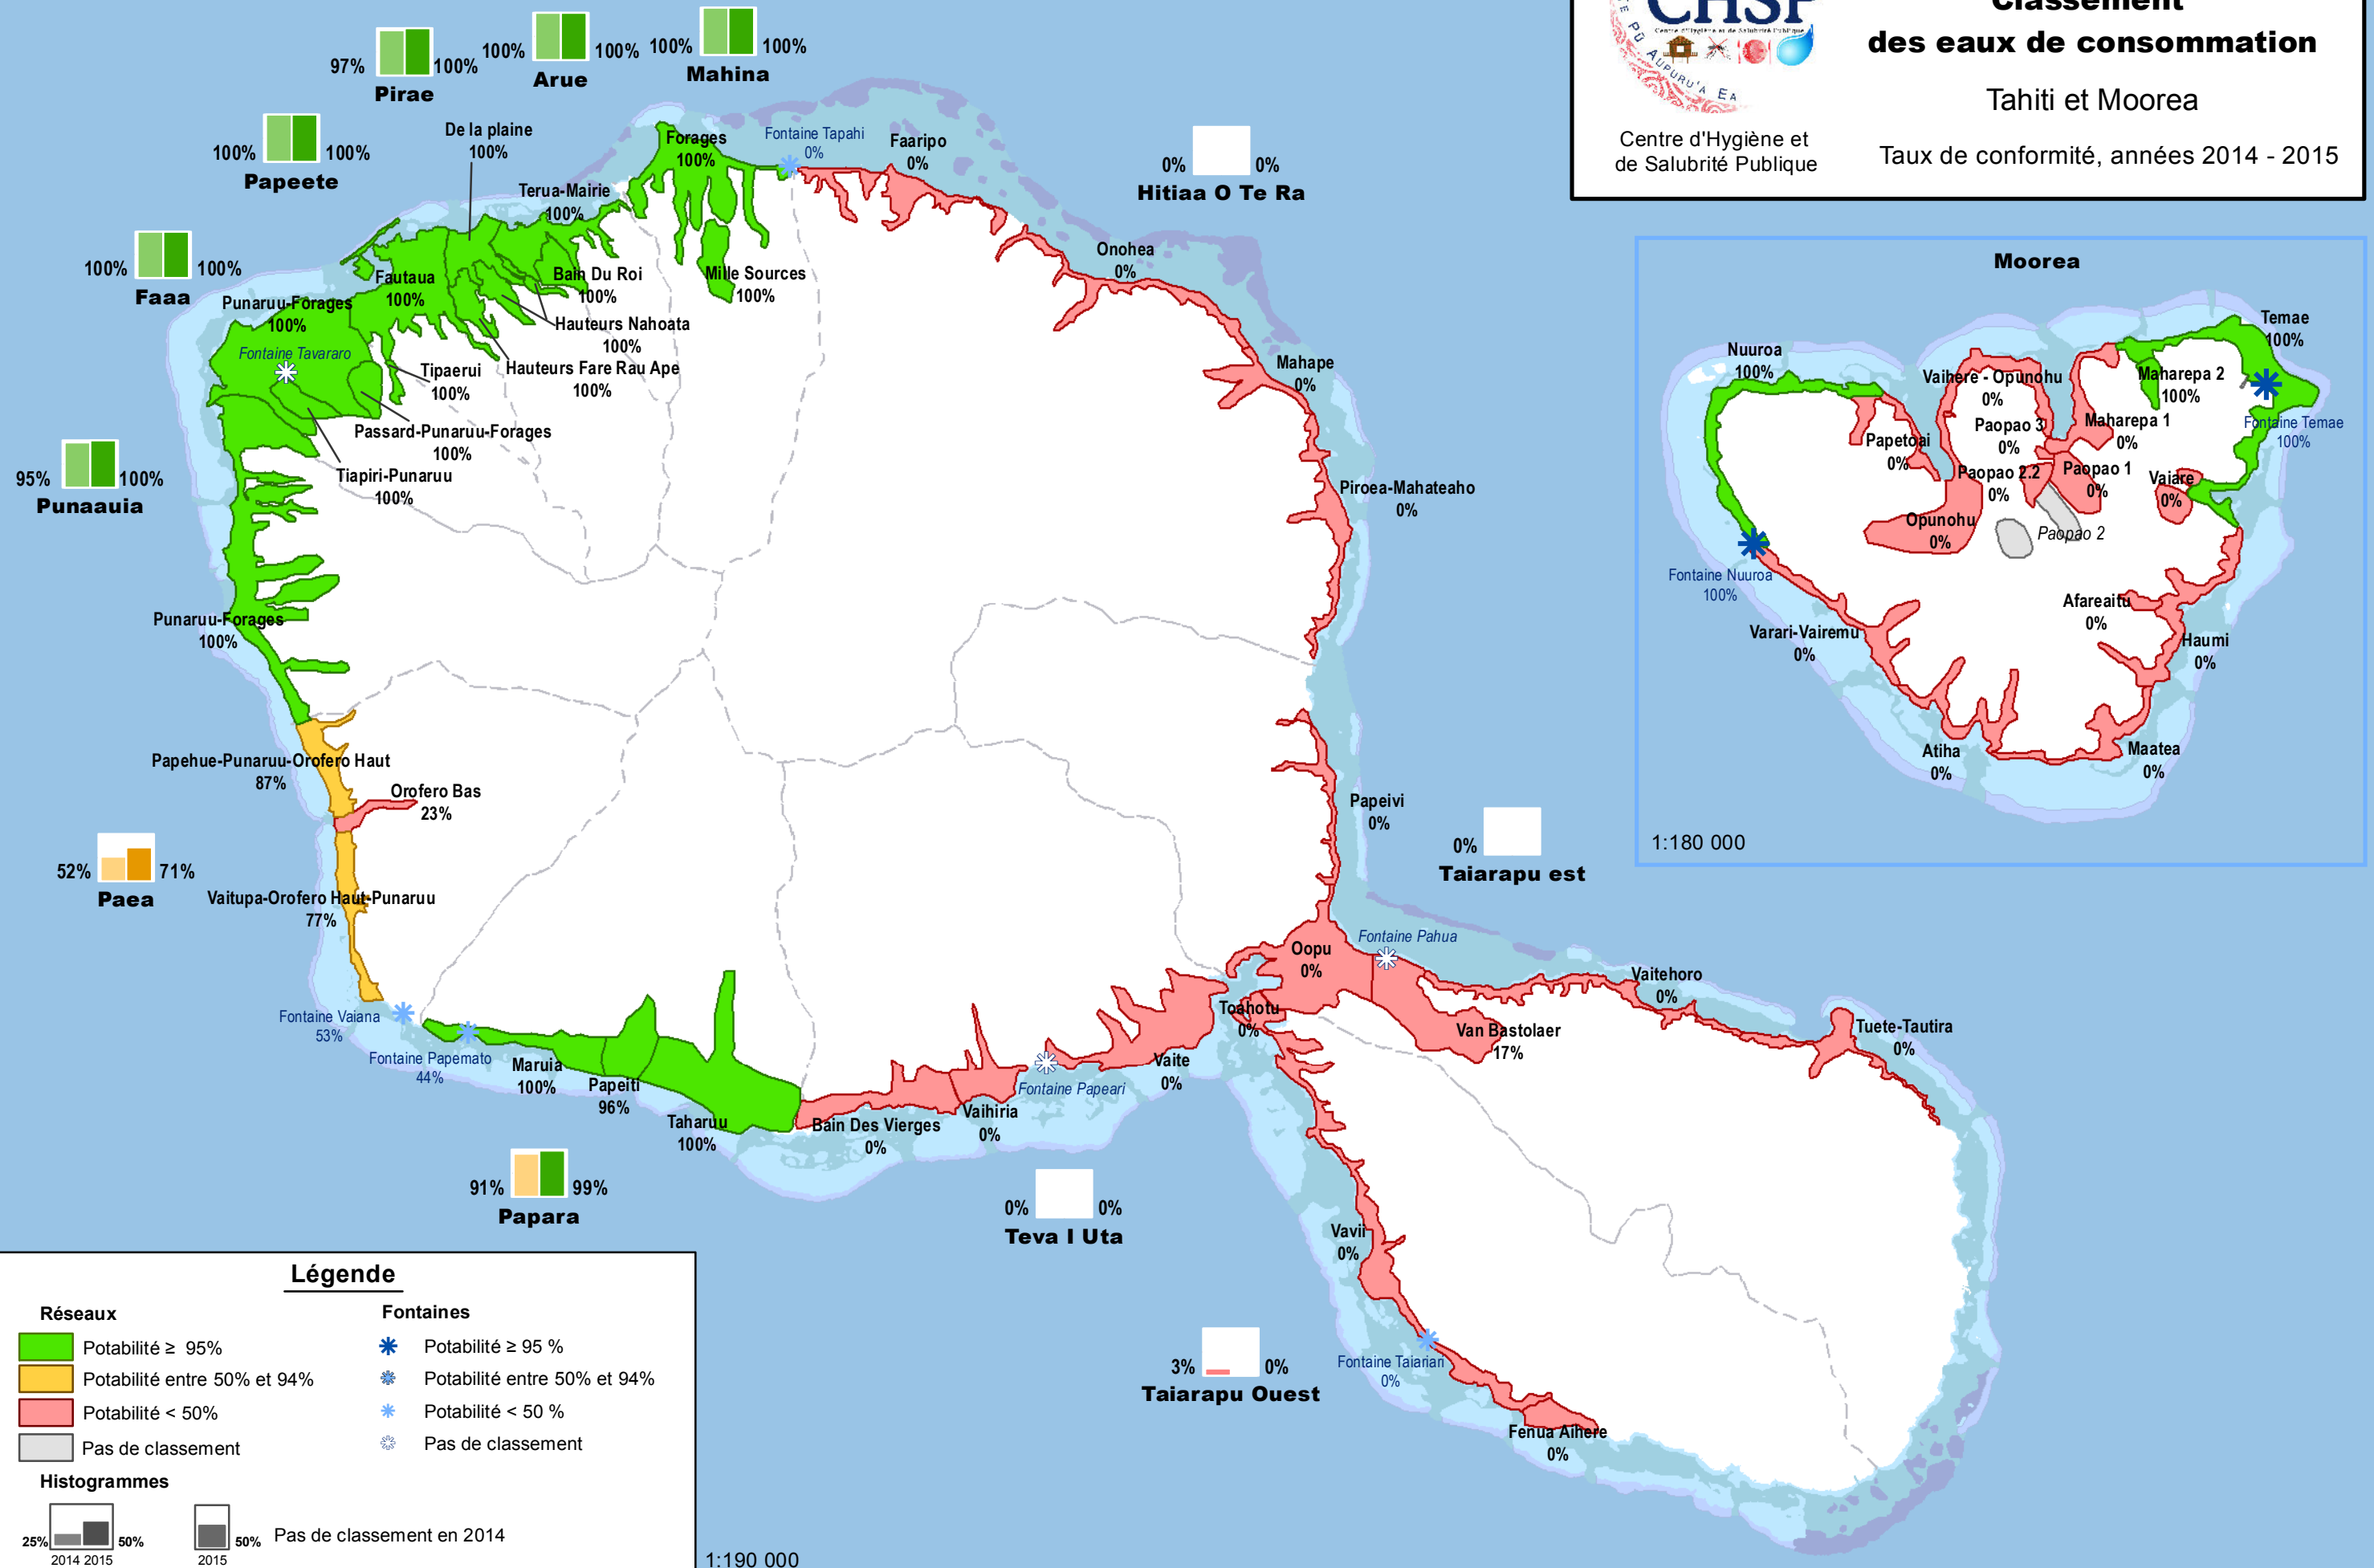

## Légende

**Réseaux**

- Potabilité ≥ 95%
- Potabilité entre 50% et 94%
- Potabilité < 50%
- Pas de classement

**Fontaines**

- Potabilité ≥ 95%
- Potabilité entre 50% et 94%
- Potabilité < 50%
- Pas de classement

**Histogrammes**

25% 50% 2014 2015 Pas de classement en 2014